



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПП «ЕТАЛОН»

свідоцтво про призначення UA.TR.087

49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, тел. (056) 732-00-51

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ зразка (модуль В)

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.ST.087. 0009-25

Термін дії з 12.09.2025 року до 11.09.2027 року

Продукція: засоби індивідуального захисту: засоби індивідуального захисту: напівмаски
фільтрувальні, для захисту органів дихання ТМ «INEGVA» від твердих та м'яких аерозолів типів 2УК-2
(колір голубий), 2УК-1 (колір білий) з клапаном видиху, категорія захисту FFP1,
код ДКПП 13.95

Відповідає вимогам: Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічному
регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019р.):
ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від
аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT

Виробник продукції:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «ІНЄГВА», 61051, Харківська обл.,
місто Харків, вул. Букова, буд. 40, код ЄДРПОУ 40915815

Сертифікат видано:

На підставі:

Протоколу випробувань № 822-Л/25 від 11.09.2025р., виданого ВЛ ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ", 79005, м.Львів, вул.
Князя Романа, 38, атестат акредитації № 20586 від 19 квітня 2028р.

Додаткова інформація: Технічну документацію згідно до Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту зберігає заявник. Кожна одиниця продукції маркується національним знаком відповідності, згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184.

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови, щодо чинності сертифікату цього
використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації,
технології виробництва або модифікації затвердженого типу.

Сертифікат для засобів індивідуального захисту II категорії використовується за умови виконання однієї з
процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019р.)

Керівник
органу з оцінки відповідності
М.П.



Олександр ЧОРНОМОРЕЦЬ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. (056) 732-00-51

ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.ST.087.0009-25


Термін дії з 12.09.2025 року до 11.09.2027 року

1. Дані про ідентифікацію затвердженого типу: засоби індивідуального захисту: напівмаски фільтрувальні, для захисту органів дихання ТМ «INEGVA» від твердих та м'яких аерозолів типів: 2УК-1 (колір білий), 2УК-2 (колір голубий), з клапаном видиху, категорія захисту FFP1, код ДКПП 13.95.


Засоби індивідуального захисту:

Зовнішній вигляд:

тип 2УК-1 (колір білий)

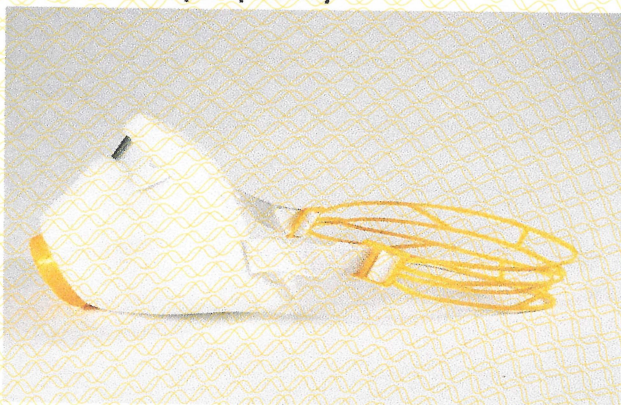

тип 2УК-2 (колір голубий)

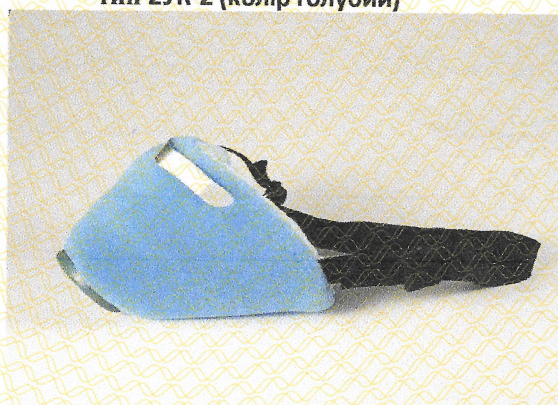

Напівмаска У2К/1

Складається із напівмаски з чотирма шарами тканини, клапану видиху жовтого кольору та пластикового кріплення жовтого кольору для фіксації на голові. Для кріплення на носі передбачена металева фігурна пластина темного кольору. Зовнішній шар напівмаски виконано з спіненого Пінополіуретану високої щільності 55 кг/м³ для грубої фільтрації повітря. Наступним шаром є медична бавовняна тканина з водовідштовхуючим покриттям. Наступним шаром є марля відбілена. Внутрішнім шаром є нетканый матеріал виготовлений з поліпропілену зі щільністю 60 г/м². Ступінь фільтрації –FFP1

Напівмаска У2К/2

Складається із напівмаски з чотирма шарами тканини, клапану видиху чорного кольору та кріплення для фіксації на голові, яке складається з чорної резинки шириною 20мм, та пластикової фурнітури. Для кріплення на носі передбачена пружна пластина білого кольору пінополіуретану високої щільності 55 кг/м³ для грубої фільтрації повітря. Наступним шаром є медична бавовняна тканина з водо відштовхуючим покриттям. Наступним шаром є марля відбілена. Внутрішнім шаром є нетканый матеріал виготовлений з поліпропілену зі щільністю 17 г/м². Ступінь фільтрації –FFP1

Опис типів: Фільтруючі напівмаски для захисту від аерозолів товарних знаків INEGVA забезпечують ефективний захист органів дихання при використанні в галузях, в яких працівники піддаються впливу твердих і рідких аерозолів, що погано випаровуються. • Напівмаски пройшли випробування відповідно до вимог ДСТУ EN 149:2017. • Складна, 3-х панельна конструкція не обмежує рухів, забезпечує комфорт при носінні, а також зручна при зберіганні. • Зниження опору дихання фільтрів забезпечує поєднання якісної фільтрації з низьким опором дихання, що сприяє високій експлуатаційній ефективності. • Вигнутий носовий затискач забезпечує більш щільне прилягання напівмаски до обличчя та сумісність із захисними окулярами виробництва компанії INEGVA. • Клапан видиху підвищує комфорт при носінні напівмаски в умовах високої вологості та температури, а також при виконанні важкої фізичної роботи. • Індивідуальне гігієнічне упакування захищає напівмаску від забруднення перед використанням. • Рівномірний натяг гумок підвищує комфорт для шиї, обличчя та голови та відчуття надійності.

Рік виготовлення – 02.08. 2025р.

Керівник органу з оцінки відповідності
«ЕТАЛОН»

Олександр ЧОРНОМОРЕЦЬ

за тел. (056)732-00-51